

# Púdorys 1.PP

MODROU BARVOU JSOU ZNAČENY DOPORUČENÉ ÚPRAVY, NUTNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ ATD.

MIN. POŽADAVKY NA DVÍŘKA DO ŠACHET:

EI15DP1+Sm

DO ROZVADEČŮ CHŮC

EW15DP1

DVÍŘKA DO ŠACHET

EI15DP1

DVÍŘKA DO ŠACHET Z CHŮC

PROBLEMATICKÁ MÍSTA:

POZN. 1: ZVÝŠENÝ PRAH NA ÚNIKOVÉ CESTĚ

POZN. 2: OBESENCE PANIKOVÉHO KOVÁNÍ,

OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU

POZN. 3: OBNOVENÍ PRŮCHODU

P1.11 - předsíň CHŮC B1  
III°P.B.



P1.10/N6 - CHŮC B1  
III°P.B.



u=10\*/hod


P1.14/N1-I°P.B. - B.P.R.  
ΔREI30DP1

- TLAČÍTKO PROSPOUŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- HYDRANT
- PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

P1.15-V°P.B.  
ΔREI120DP1

- ÚNIKOVÝ VÝCHOD VLEVO
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD VPRÁVO
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD – SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- EVAKUAČNÍ VÝTAH
- HYDRANTU
- PHP

OZN. VÝTAH NEPOUŽÍVEJTE PŘI POŽÁRU

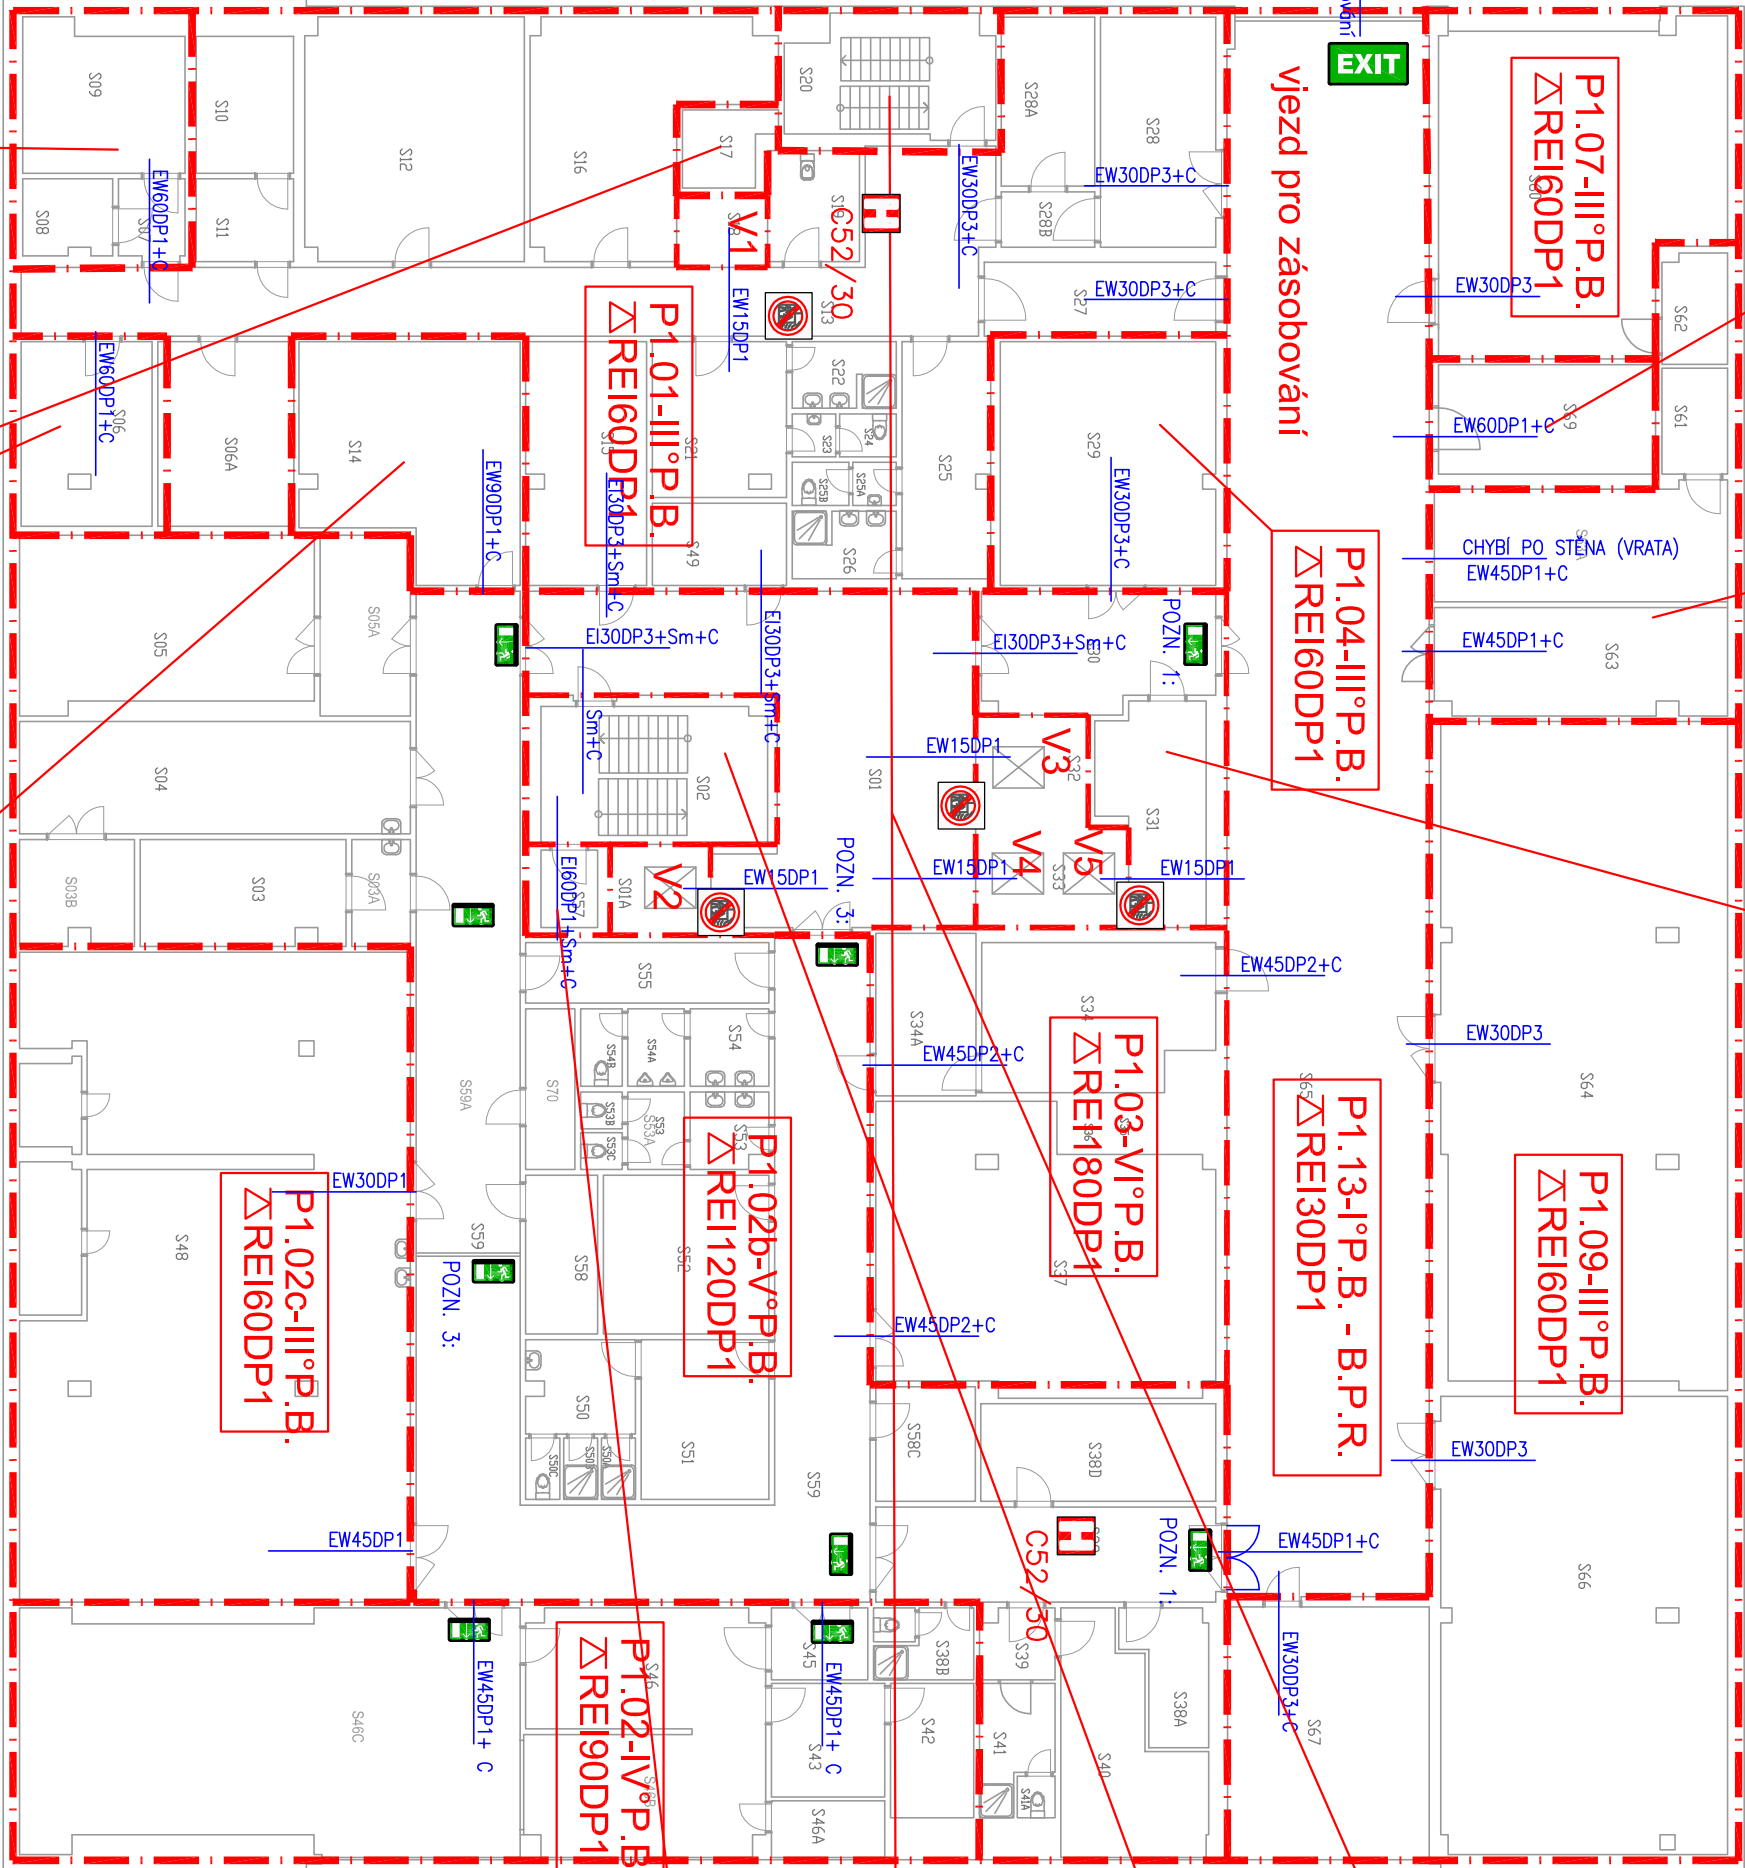

P1.08-V°P.B.  
ΔREI120DP1

P1.07a-IV°P.B.  
ΔREI90DP1

P1.12-I°P.B. - B.P.R.  
ΔREI30DP1

P1.07-II°P.B.  
ΔREI60DP1

P1.09-II°P.B.  
ΔREI60DP1

P1.04-III°P.B.  
ΔREI60DP1

P1.13-I°P.B. - B.P.R.  
ΔREI30DP1

P1.03-VI°P.B.  
ΔREI180DP1

P1.02b-V°P.B.  
ΔREI120DP1

P1.02-IV°P.B.  
ΔREI90DP1

P1.01-II°P.B.  
ΔREI60DP1

P1.02-IV°P.B.  
ΔREI90DP1

P1.06-VI°P.B.  
ΔREI180DP1

P1.05-II°P.B.  
ΔREI45DP1

P1.01a-VI°P.B.  
ΔREI180DP1

P1.01b-V°P.B.  
ΔREI120DP1

P1.02c-II°P.B.  
ΔREI60DP1

MÍSTO STAVBY:		PROJEKTANT:	
MAZURSKÁ 484/2 PRAHA 8 - BOHNIČE		ING. SVATAVA ČERNÁKOVÁ +420 602 535 512 cernakova.svatava@gmail.cz	
STAVBA:		ING. ARCH. KATEŘINA PÍCHOVÁ +420 602 932 778 pichovarkateka@seznam.cz	
POLIKLINIKA MAZURSKÁ PASPORT PBR		STUPEŇ: PASPORT PBR	
OBSAH:		MĚŘÍTKO: 1:200	
Púdorys 1.PP		ČÍSLO VÝKRESU: D1.3.02a	